Fiche produit
Caractéristiques

XCSRZE
Telemecanique OsiSense XC - Preventa - Loopback device M12 plug for XCSRC



Principales

Gamme de produit	Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire RFID
Type d'accessoires / pièces séparées	Dispositif de bouclage

Complémentaires

Type de produit ou équipement	Prise M12 pour modèles en chaîne XCSRC
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Interrupteur différentiel RFID
Produits compatibles	XCSRC.2M12
Poids du produit	0,02 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,800 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,800 cm
Poids de l'emballage 1	16,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	544,000 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Dimensions



Connexions

Schéma de câblage : connexion série

Cat. 4 / PL=e (EN/ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508) / SILCL3 IEC 62061), si associé à un module de sécurité Preventa XPS approprié PL=e / SIL3

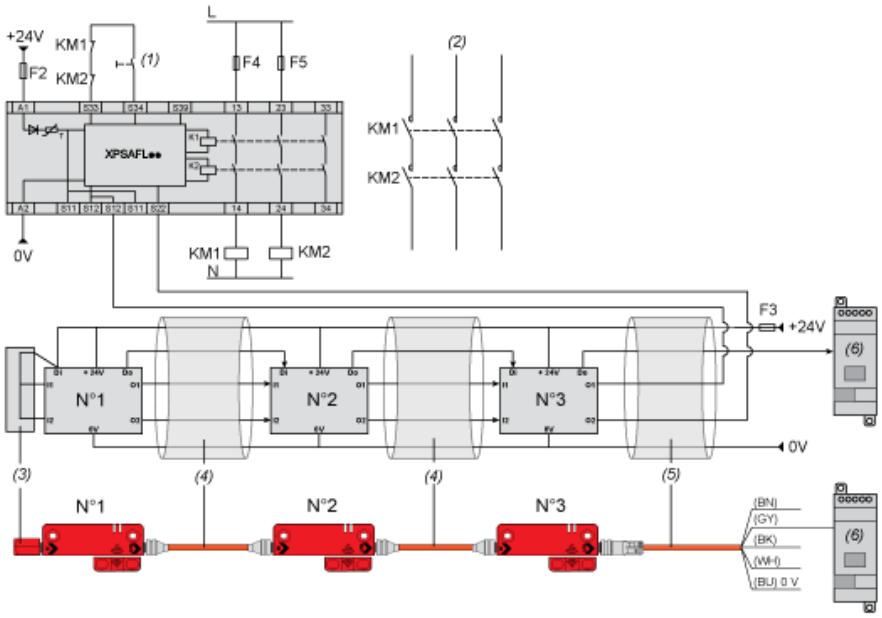

(1) Démarrage
(2) Circuit électrique
(3) Dispositif de rétrobouclage
(4) Cavaliers femelles M12/M12
(5) Connecteurs femelles précâblés
(6) Module de diagnostic (option)

NOTE : Les contacteurs KM1 et KM2 doivent avoir des contacts à guidage forcé.